


# LEGENDA:

— Sprężone powietrze

Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganej dla tych elementów.

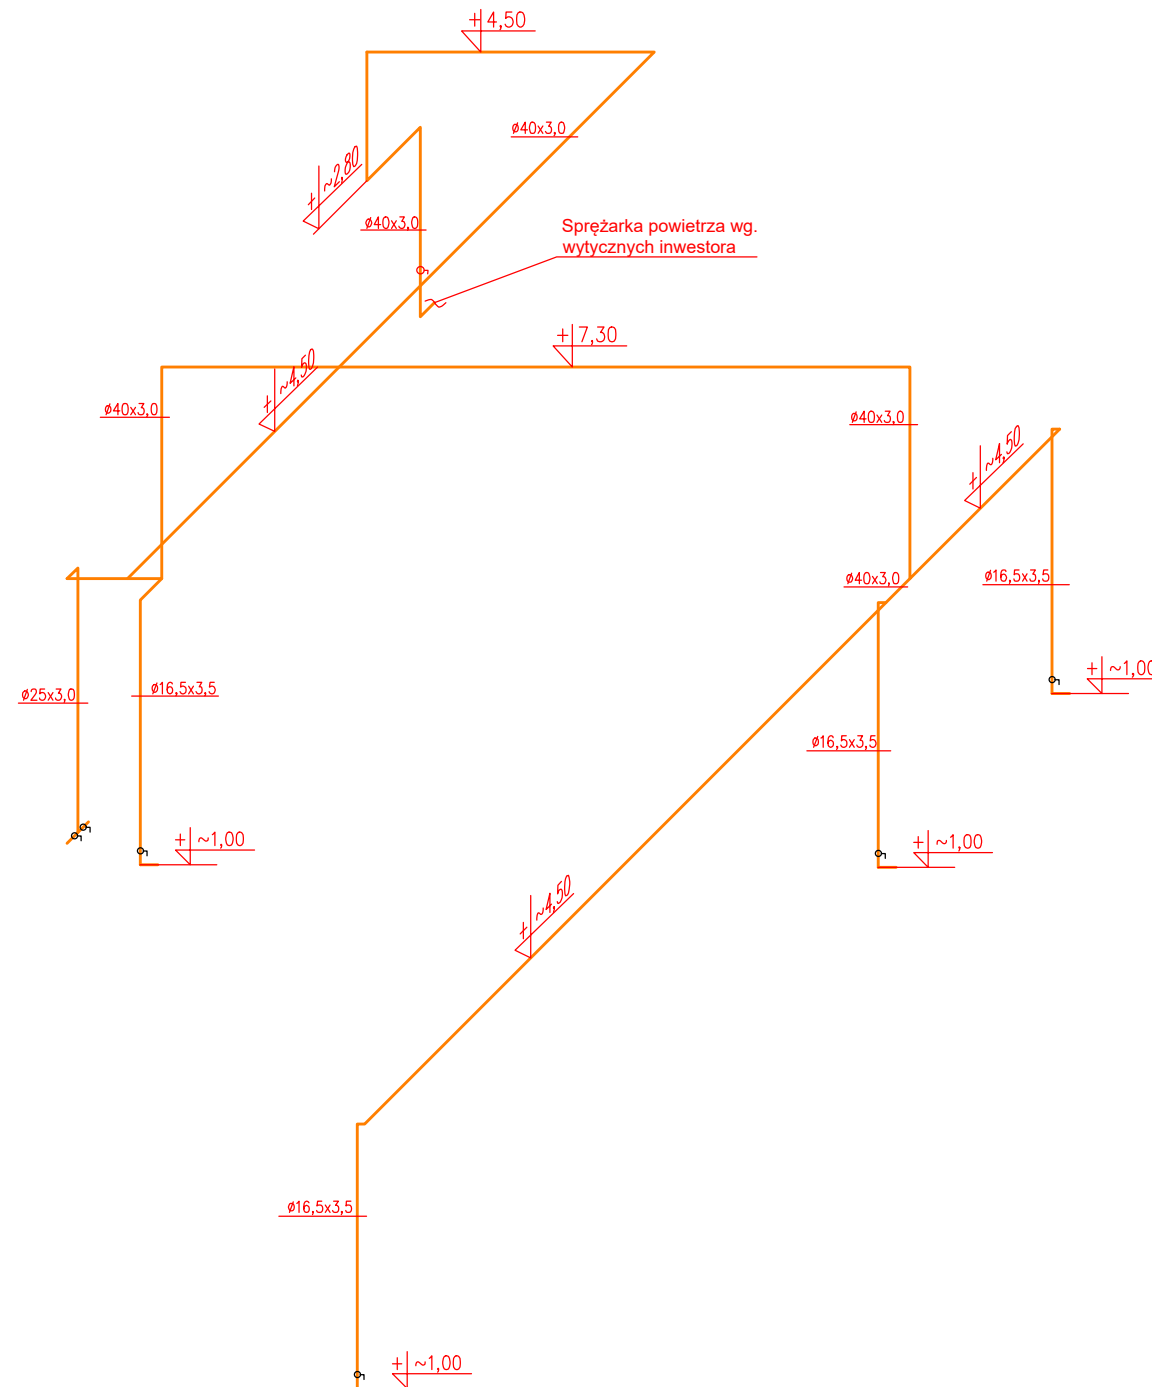

projektant/autorzy projektu	INST. SANITARNE PROJEKTANT	mgr inż. Ryszard Kaźmierczak upr. 7131/169/P/2002	podpisy
rozmiar arkusza	297x420	AKSONOMETRIA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA	
data	04/2019		
tytuł rysunku	PROJEKT WYKONAWCZY	skala rysunku	1:100
branża	SANITARNA		
			nr rysunku